

Производственное предприятие «Виктория»


- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

г. Минск, Микрорайон Уручье, пр. Независимости, 199,
центральный корпус, помещение 1.

Тел. **8 (017) 399-83-88** E-mail: **5@v-klapan.by**

v-klapan.by

Вентилятор кислотостойкий LF-1400

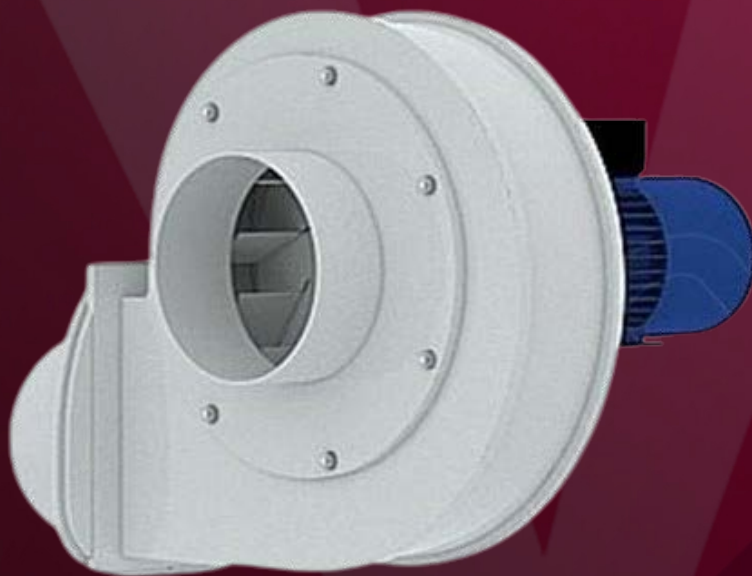

производственное предприятие

ВИКТОРИЯ

1. Назначение изделия

1.1 . Вентилятор кислотостойкий представляет собой устройство обеспечивающие безопасную работу лаборанта в условиях применения химически активных реагентов. Пары химических реагентов удаляются при помощи вентилятора по воздуховодам системы вентиляции.

1.2 Корпус вентилятора выполнен из полипропилена , обладающего высокой химической стойкостью.


1.3 Шумовые характеристики - работающий вентилятор не превышает уровень шума 80дБ

1.4 Максимальное давление 450 Па

2. Технические характеристики

наименование	Об/мин	производительность	вес изделия	Габаритный размер	Диаметр воздуховода	двигатель
Вентилятор кислотостойкий	1400	1200 м.куб/час	20 кг.	590х490х540	200 мм	Эл. двиг; 0,55*1500 2081 220В АЙСЕ80А4 У2 IP55 ВЭ 551

График характеристик

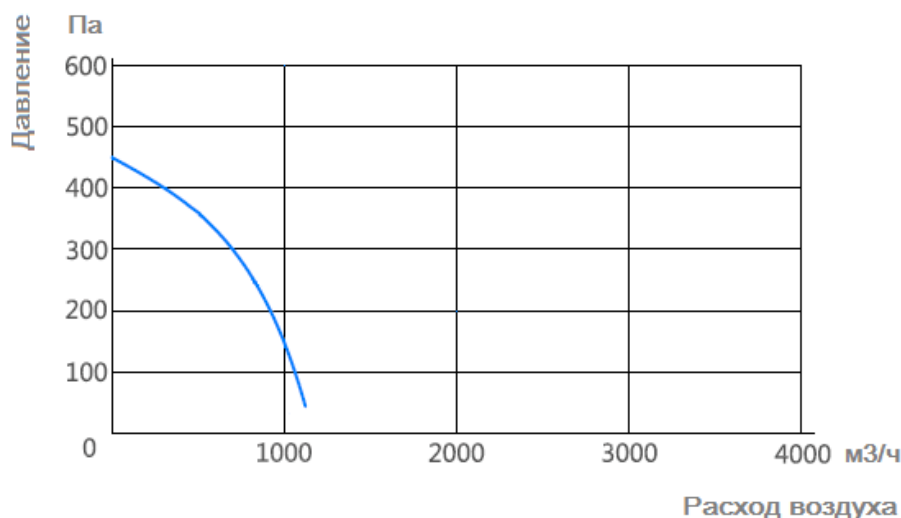

3. Комплектность поставки

№	наименование	кол-во шт.
1	Вентилятор кислотостойкий	1
2	Гофра Д=200 мм кислотостойкая L=700 мм	1
3	Хомут универсальный Д 190-210 мм	2
4	Крепление для вентилятора	1

4. Сведения о транспортировке, упаковке, хранении

4.1. вентиляторы транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

4.2. Транспортировка и хранения должны исключать механическое повреждение. Условия хранения должны обеспечивать защиту от прямых атмосферных воздействий.

5. Порядок сборки

5.1. устанавливается вентилятор на крышу вытяжного шкафа при помощи крепёжной стойки или непосредственно к стене на крепёжные кронштейны.

6. Инструкция по обслуживанию

6.1 Зарегистрировать в журнале эксплуатации ежемесячный и ежегодный осмотр.

6.2 В ежемесячный осмотр входит: визуальный осмотр

6.3 Ежегодный осмотр: визуальный осмотр, очистка рабочего колеса, внешней и внутренней части корпуса (при необходимости)

7. Правила эксплуатации

7.1 вентилятор должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10⁰ до 40⁰ С и относительной влажности от 45% до 75 %

7.2 вентиляторы необходимо оберегать от механических повреждений, а электродвигатель – от воздействия повышенных температур и влажности

7.3 вентилятор не должен эксплуатироваться во взрывоопасных помещениях, недопустимо соединение с дымоходами, не допускается использовать для перемещения взрывчатых газов, пыли, сажи

7.4 не рекомендуется производить частое включение и выключение вентилятора.

8. Гарантии поставщика, сведения о рекламациях

8.1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента изготовления (датой покупки считать дату счёта/фактуры)

8.2. Если в течении гарантийного срока хранения будут обнаружены производственные дефекты, потребителем должен быть составлен акт установленного образца о необходимости ремонта, который направляется в адрес организации изготовителя (продавец).

8.3. За изделие полученное повреждения при транспортировке предприятие изготовитель ответственности не несёт.

8.4. Все предъявляемые Потребителями рекламации по недокомплектности изделия принимаются в течении 10 дней с момента поставки изделия.

Свидетельство о приёмке

ВЕНТИЛЯТОР КИСЛОТОСТОЙКИЙ LF-1400

Представитель ОТК _____ (подпись) М.П.

Примечание: производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделий без предварительного уведомления .